



Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés

Setembre 2021



1.

Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Tones residus tractades	30.840	28.135	9.406	29.381	31.015	30.140	31.669	28.360				
Energia elèctrica generada (MWh)	20.549	18.111	3.794	17.478	20.318	19.568	20.133	18.512				
Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	2.466	1.938	727	1.998	1.442	1.643	1.727	1.735				



2.

Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).


2.2

Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	136,2	111,2	12	36,4	5,3	13	6,4	7,5				
Consum d'amoniac 25%(Tn)	0	0	5,2	24,97	49,6	50,1	56,2	49,3				
Consum de Calç (Tn)	214	195,9	63,3	232,6	256,8	251,7	273,9	305,2				
Consum de Carbó actiu (Tn)	13,4	13,2	5,1	6,8	19,7	15,9	16,9	17,5				
Consum de gas natural (Nm3)	45.571	35.651	137.044	94.741	61.189	44.665	55.026	68.822				
Consum d'aigua de xarxa (m3)	14.405	11.777	6.517	13.735	12.157	11.156	12.413	8.756				

2.3

Fets rellevants

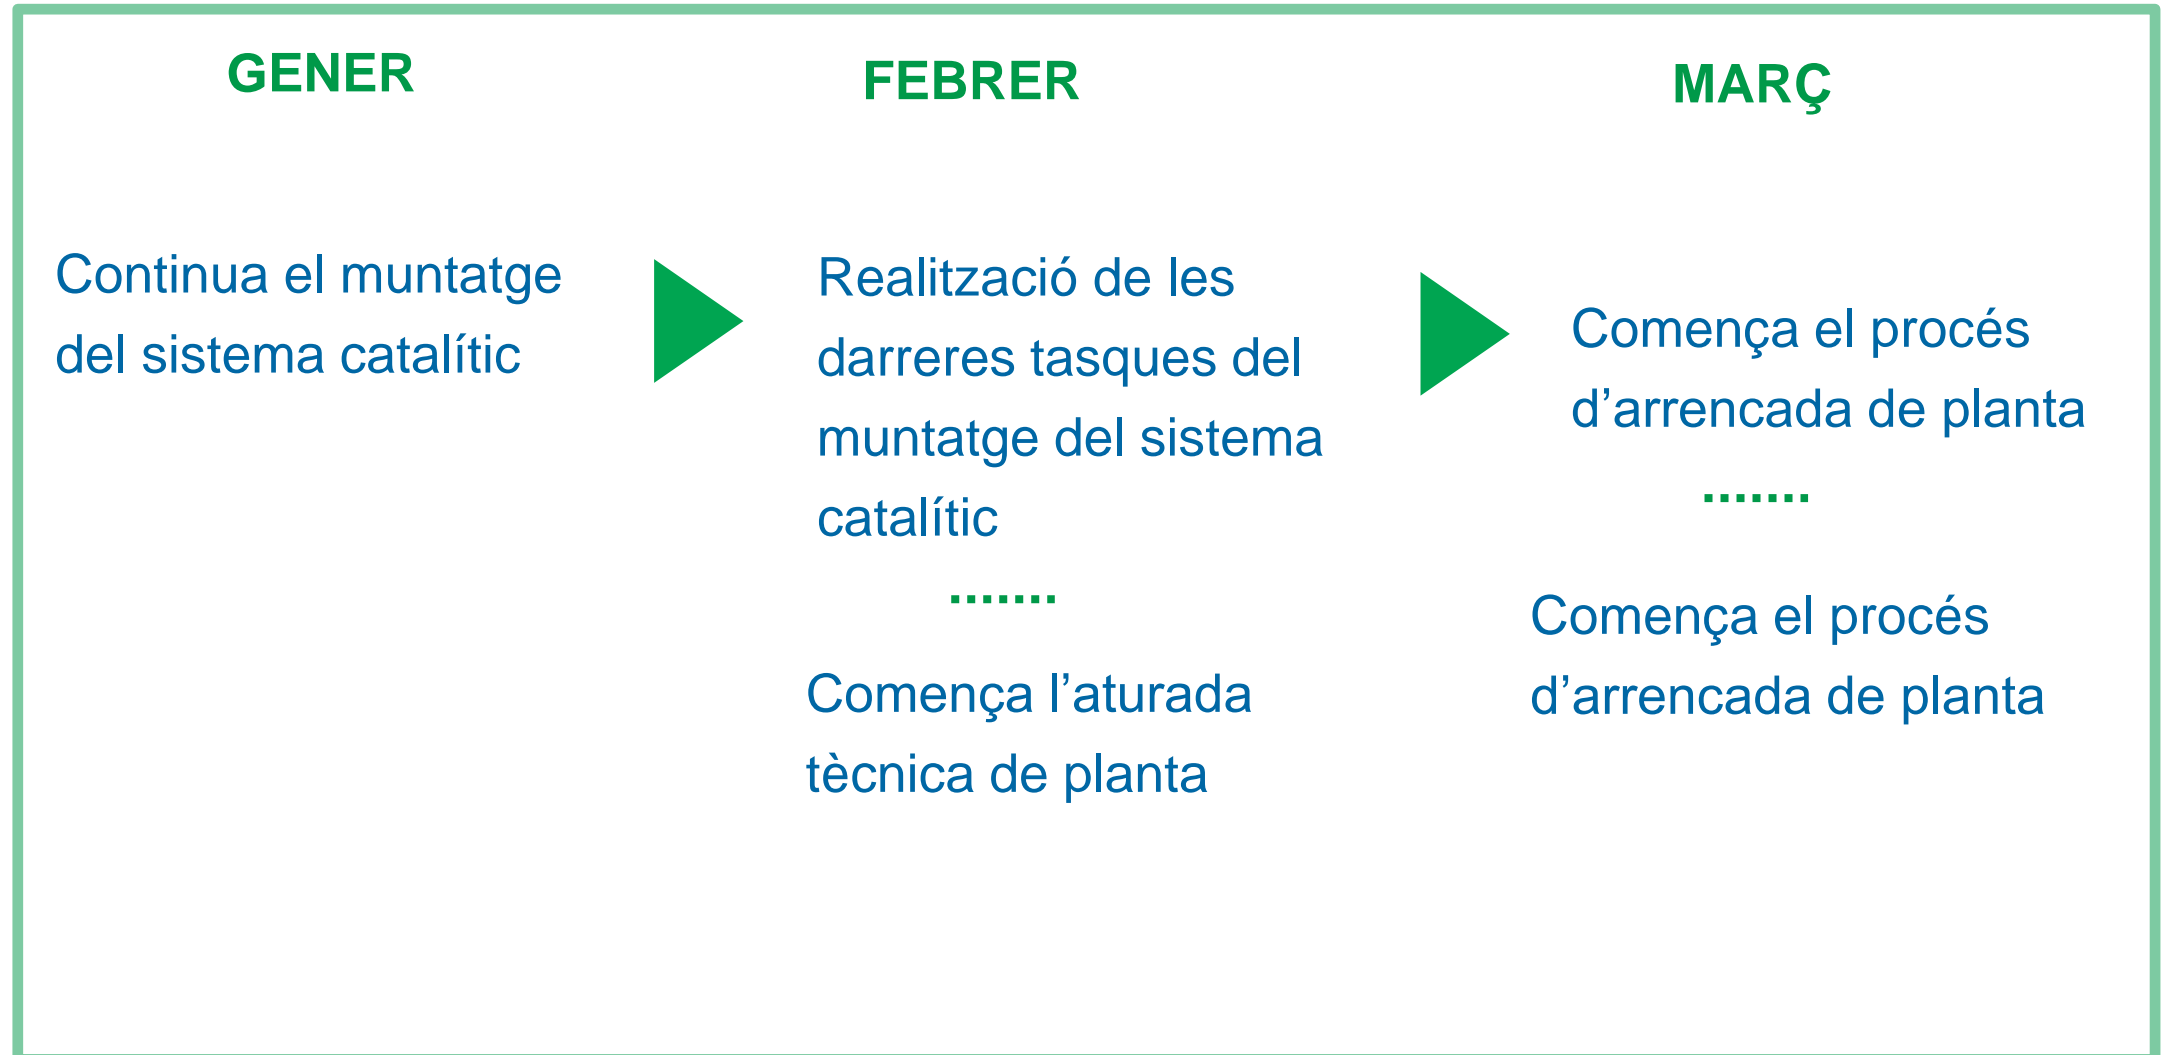

2.3

Fets rellevants

ABRIL

Segueix el procés de posada en marxa del sistema catalític



MAIG

Finalització de la posada en marxa del sistema catalític



JUNY

Comença el muntatge del nou sistema de filtratge de la dessaladora

2.3

Fets rellevants

JULIOL i AGOST

Segueix el procés de posada en marxa del nou sistema de filtratge de la dessaladora

