



# Planta de Valorització Energètica

## Informació de funcionament i procés

Desembre 2021



1.

## Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
<b>Tones residus tractades</b>	<b>30.840</b>	<b>28.135</b>	<b>9.406</b>	<b>29.381</b>	<b>31.015</b>	<b>30.140</b>	<b>31.669</b>	<b>28.360</b>	<b>27.273</b>	<b>30.753</b>	<b>29.702</b>	<b>30.817</b>
<b>Energia elèctrica generada (MWh)</b>	<b>20.549</b>	<b>18.111</b>	<b>3.794</b>	<b>17.478</b>	<b>20.318</b>	<b>19.568</b>	<b>20.133</b>	<b>18.512</b>	<b>17.524</b>	<b>19.396</b>	<b>18.854</b>	<b>20.264</b>
<b>Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)</b>	<b>2.466</b>	<b>1.938</b>	<b>727</b>	<b>1.998</b>	<b>1.442</b>	<b>1.643</b>	<b>1.727</b>	<b>1.735</b>	<b>1.619</b>	<b>1.362</b>	<b>2.352</b>	<b>2.532</b>



2.

## Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).


## 2.2

### Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Consum d'Urea (Tn)	136,2	111,2	12	36,4	5,3	13	6,4	7,5	6,4	2,0	0,5	0,8
Consum d'amoniac 25%(Tn)	0	0	5,2	24,97	49,6	50,1	56,2	49,3	44,3	53,2	50,5	54,5
Consum de Calç (Tn)	214	195,9	63,3	232,6	256,8	251,7	273,9	305,2	263,2	252,6	260,4	284,4
Consum de Carbó actiu (Tn)	13,4	13,2	5,1	6,8	19,7	15,9	16,9	17,5	14,7	15,4	18,7	16,7
Consum de gas natural (Nm3)	45.571	35.651	137.044	94.741	61.189	44.665	55.026	68.822	44.999	85.148	71.906	20.833
Consum d'aigua de xarxa (m3)	14.405	11.777	6.517	13.735	12.157	11.156	12.413	8.756	6.527	6.033	5.610	5.353

## 2.3

### Fets rellevants

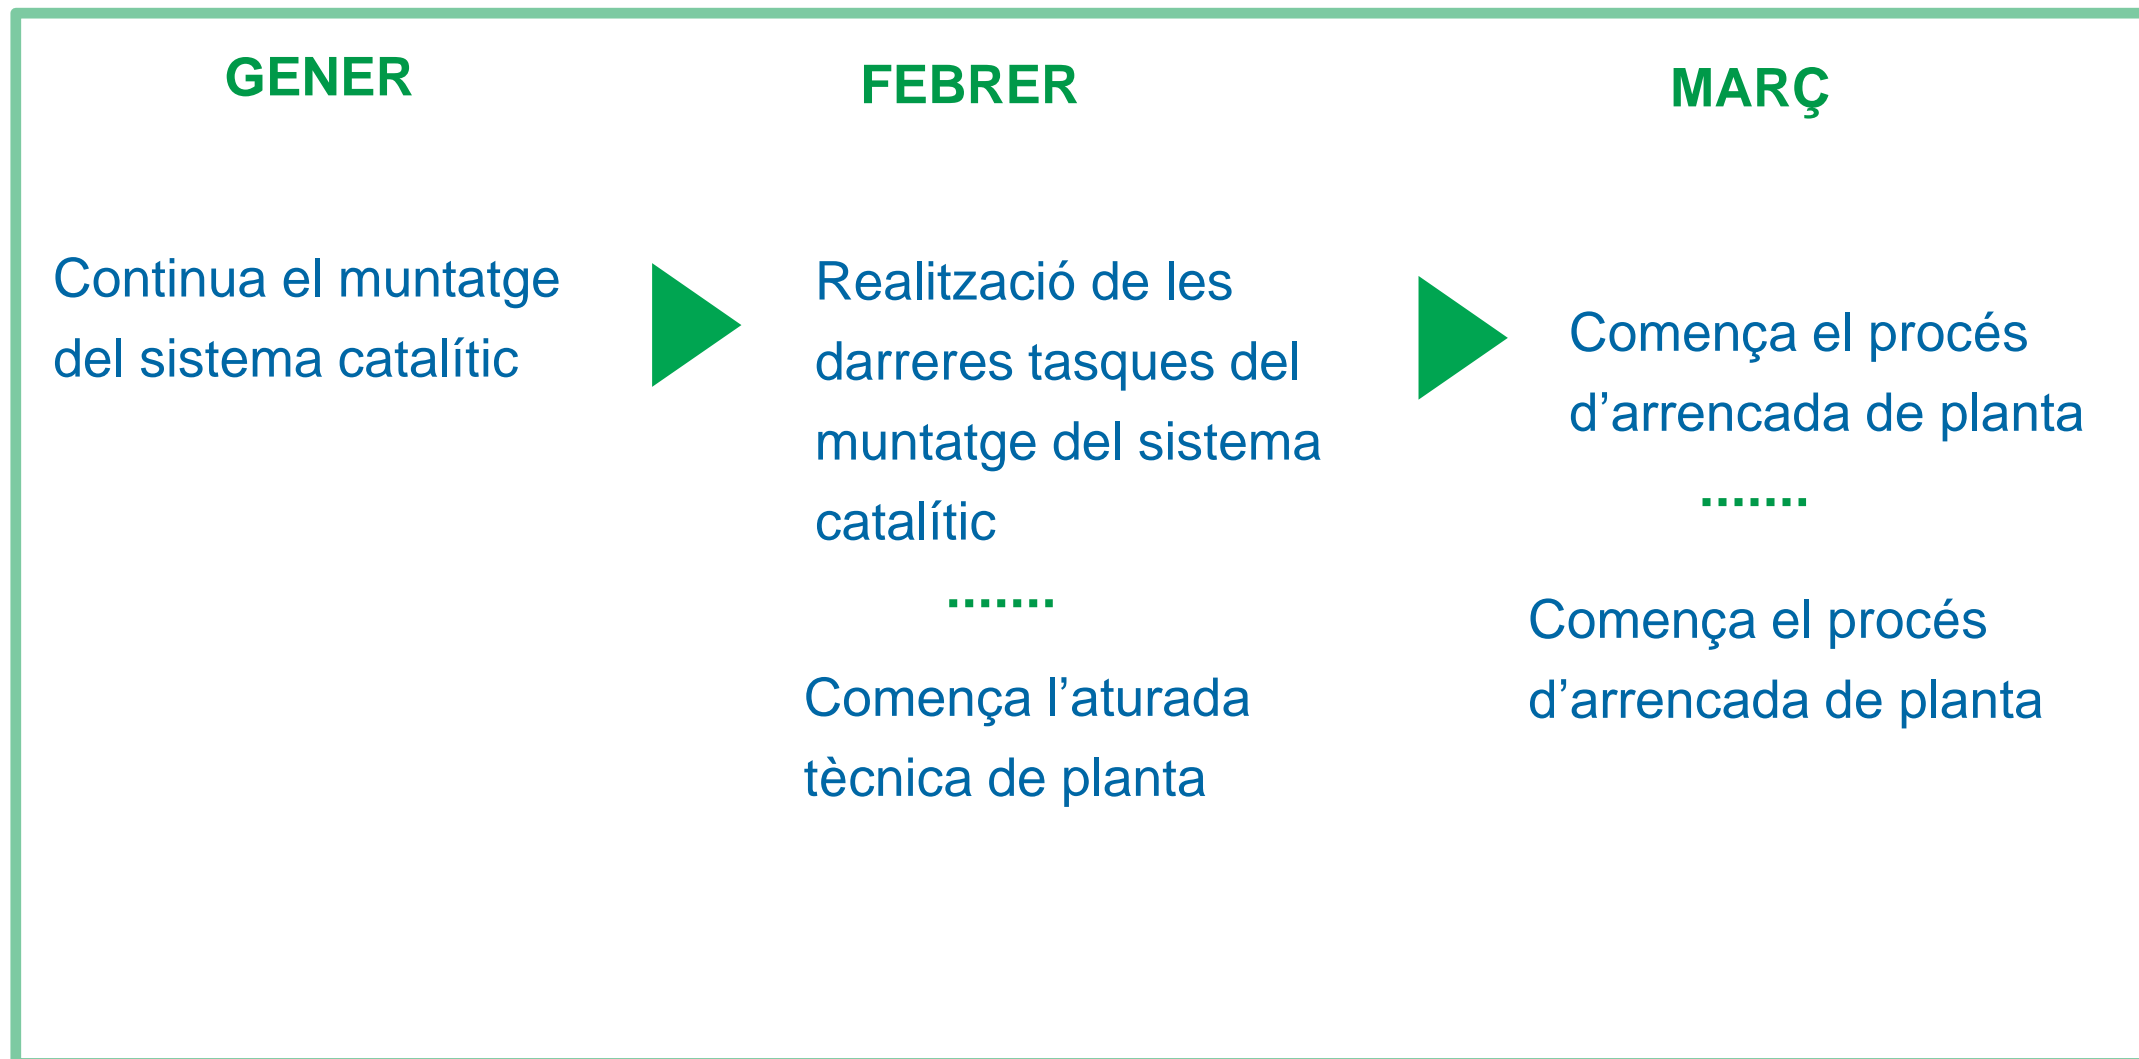

## 2.3

### Fets rellevants

#### ABRIL

Segueix el procés de posada en marxa del sistema catalític



#### MAIG

Finalització de la posada en marxa del sistema catalític



#### JUNY

Comença el muntatge del nou sistema de filtratge de la dessaladora

## 2.3

### Fets rellevants

#### **JULIOL i AGOST**

Segueix el procés de posada en marxa del nou sistema de filtratge de la dessaladora



#### **SETEMBRE, OCTUBRE i NOVEMBRE**

Tornen les visites a la PVE després de les restriccions derivades de la pandèmia de COVID-19

## 2.3

### Fets rellevants

#### DESEMBRE

A conseqüència de l'empitjorament de la situació pandèmica a causa de la variant Òmicron, es tornen a restringir les visites a la planta.